




							48.00.00.00.00.00-МЧ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Транспортабельная котельная установка ТКУ-2,8Р(З)		Стадия	Масса	Масштаб
Разработал	Стецюк	Маринин						РП		1:50
Проверил	Маринин					Монтажный чертёж		Лист 1	Листов 3	
								ООО МПВФ "Энергетик"		

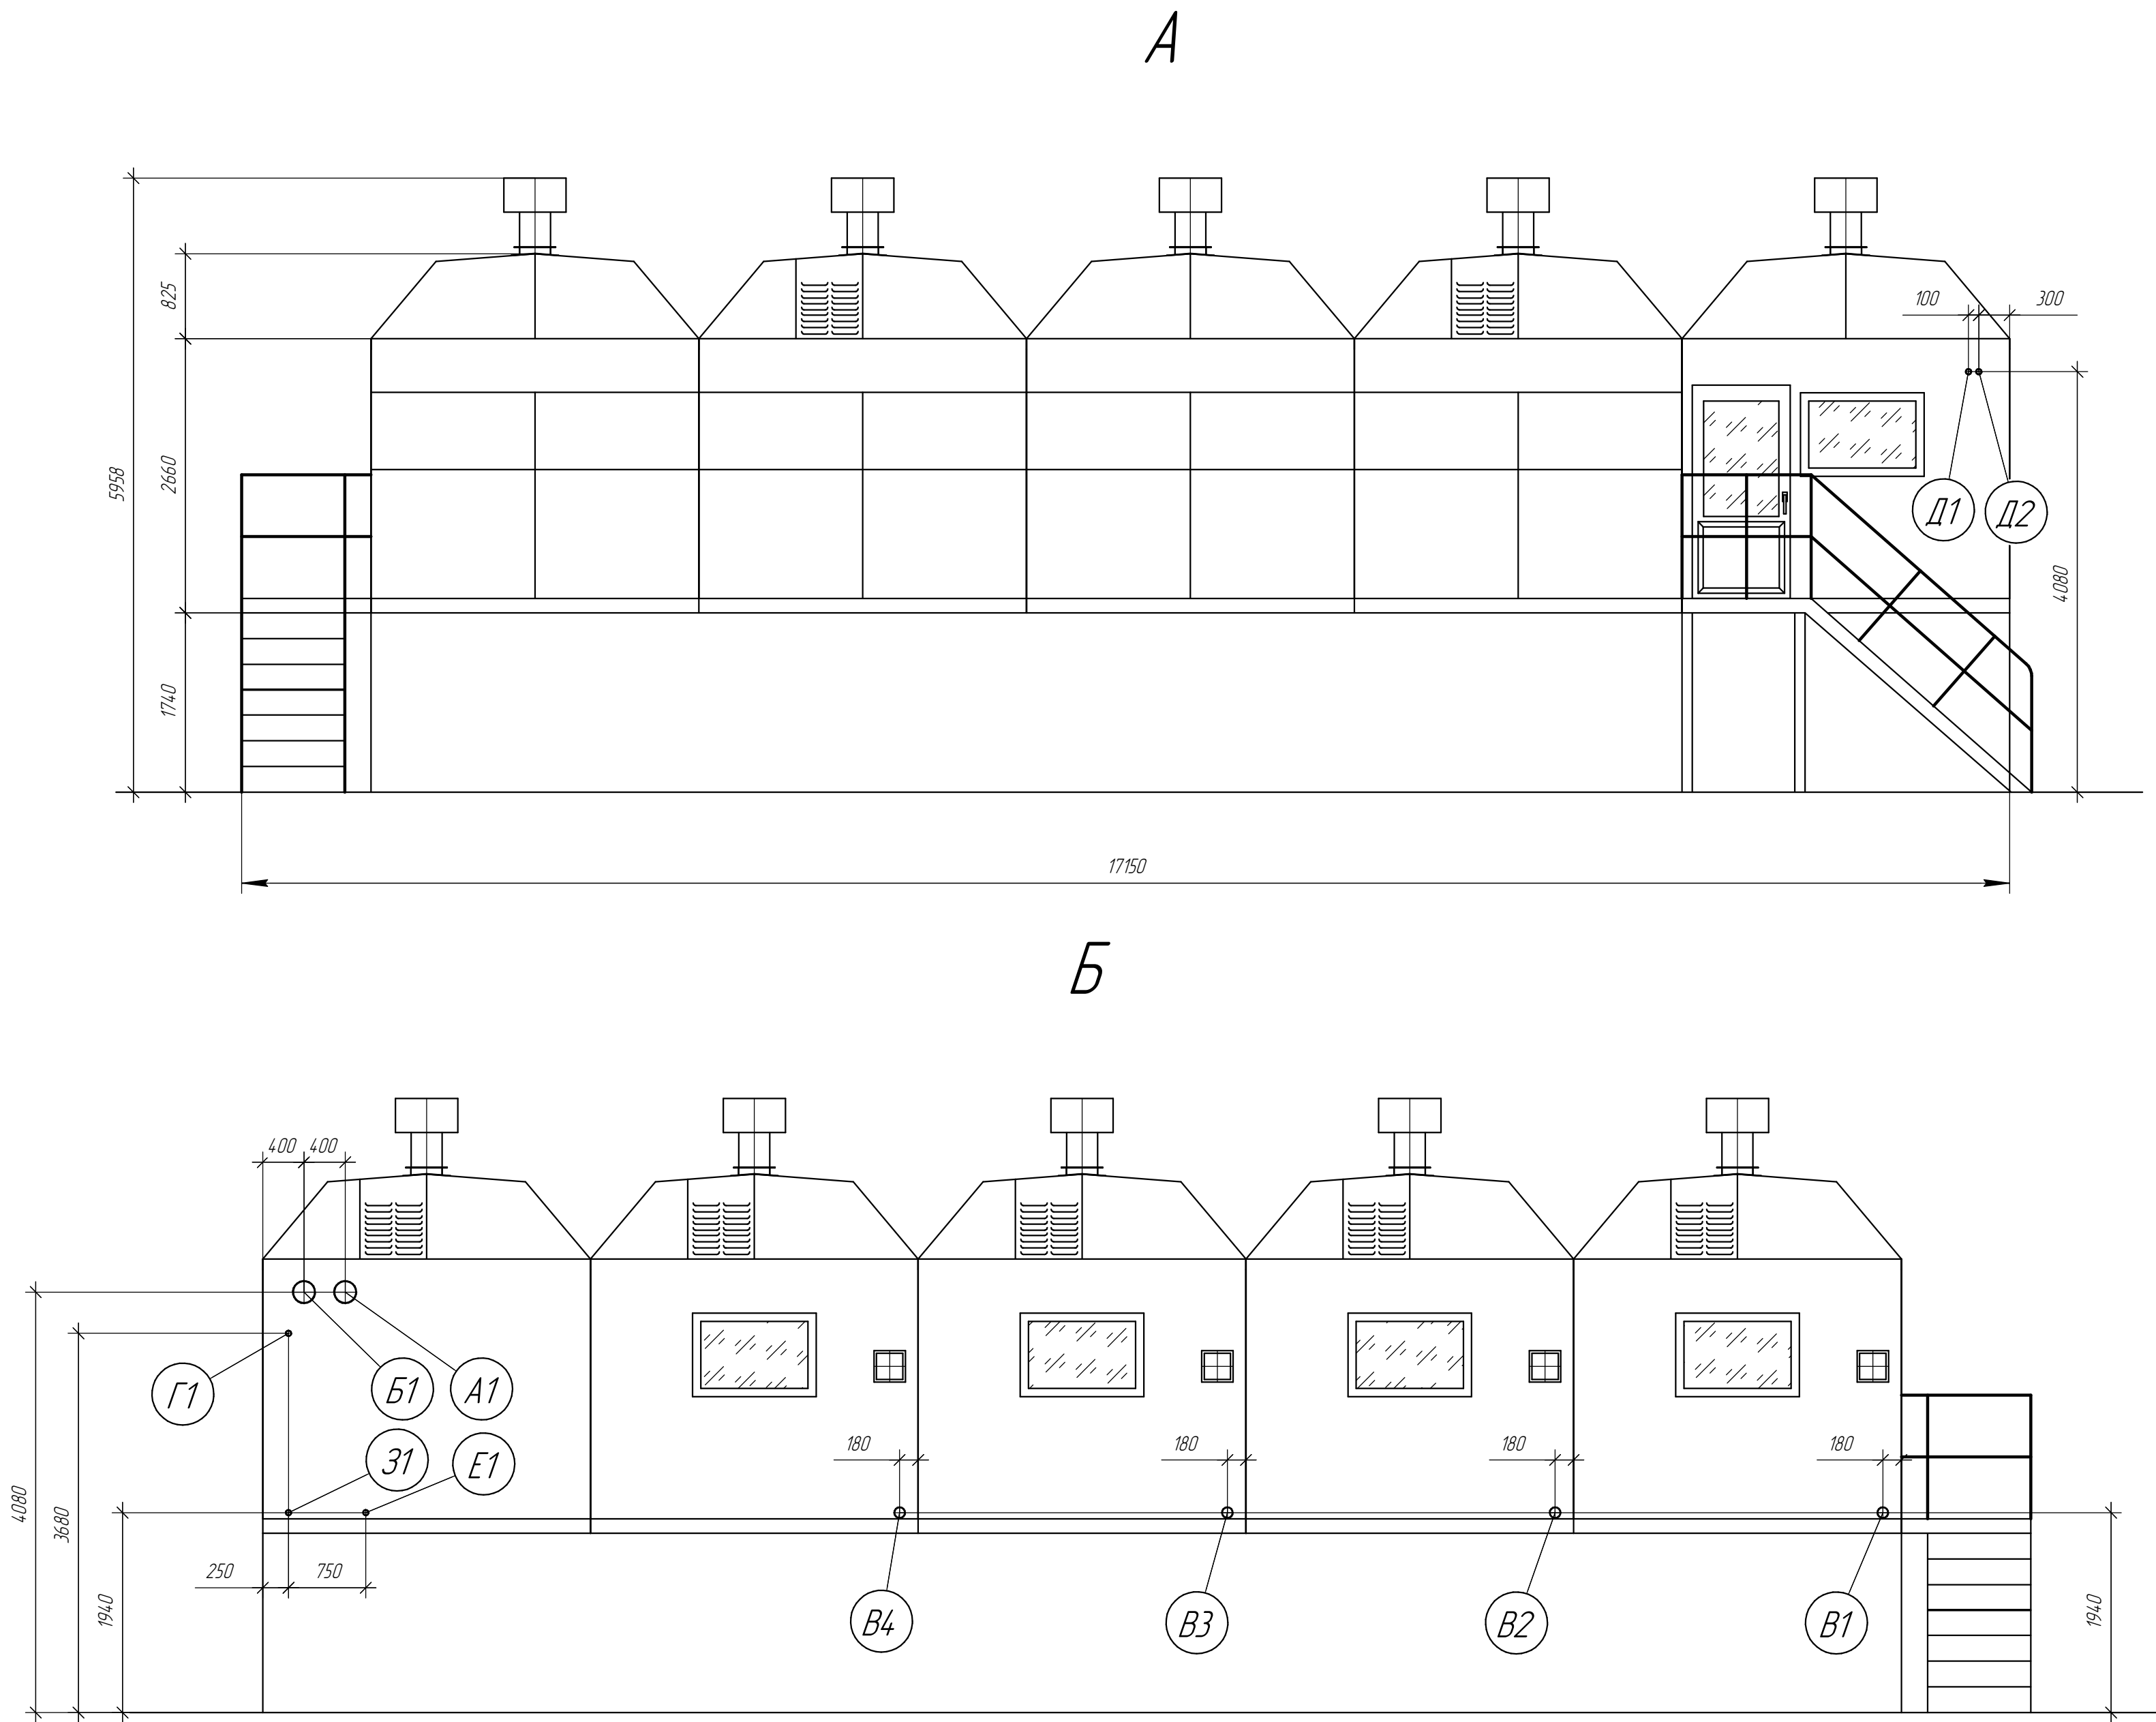

							48.00.00.00.00.00-МЧ		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Транспортабельная котельная установка ТКУ-2,8Р(З)	Стадия	Масштаб	
Разработал	Стецюк	Маринин					РП		1:50
Проверил							Лист 2	Листов 3	
						Монтажный чертёж	ООО МПВФ "Энергетик"		

Присоединительные патрубки

Обозначение	Наименование патрубка	Ди
А1	Подача воды в систему отопления	200
Б1	Обратный трубопровод системы отопления	200
В1 – В4	Дренаж котла (напорный)	100
Г1	Подвод исходной воды	50
Д1, Д2	Подвод электропитания	50
Е1	Дренаж питательного бака	50
З1	Дренаж установки химводоочистки	50
И1	Хозяйственно-питьевая вода	50
К1	Дренаж санузла	50



						48.00.00.00.00.00-МЧ		
						Транспортабельная котельная установка ТКЧ-2,8Р(З)	Стадия	Масштаб
							РП	1:50
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист 3	Листов 3
Разработал	Стецюк					Монтажный чертёж	ООО МПВФ "Энергетик"	
Проверил	Маринин							

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №